


CBRL

Compuerta de balance redonda, sello de neopreno

Las clasificaciones de caída de presión están basadas en AMCA estándar 500, mediante prueba de configuración para compuerta instalada en ducto hacia arriba o hacia abajo. La presión estática se corrige a .075 lb./cu.ft. densidad del aire.

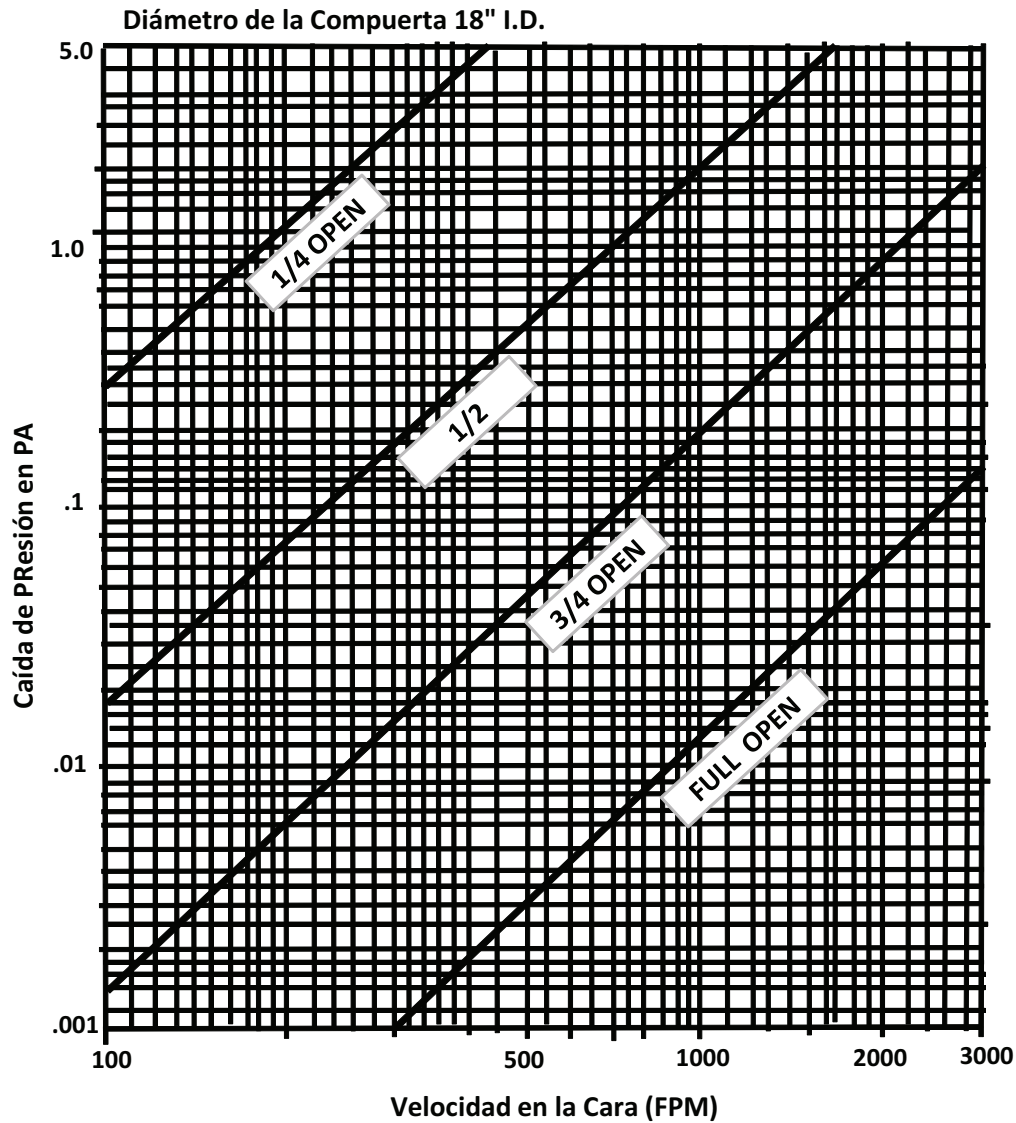

CBRL

Compuerta de balance redonda, sello de neopreno

Las clasificaciones de fuga de aire están basadas en AMCA estándar 500. Con base en la configuración 5.4, la fuga de aire se corrige a .075lb/cu.ft densidad de aire.

